

Certifié Iso 9001

*Vu la loi 2006-1772 du 30 décembre 2006
Vu l'article L.1331-4 du Code de la santé publique
Vu le règlement sanitaire départemental
Vu le règlement d'assainissement*

**Maitre Claverie
Vente Goldsbrough
5, Allée Tournefort
65 200 Bagnères de Bigorre**

Objet: Raccordement des eaux usées **Conforme**

Délivré le 11/06/2020

Madame, Monsieur,

Suite à l'enquête réalisée le **28/05/2020**, sur la conformité du branchement assainissement du :
17 , Rue du Temple 65 200 BAGNÈRES DE BIGORRE;

Le Service d'assainissement de la commune représenté par VEOLIA EAU est d'avis d'agréer leur raccordement au réseau public d'assainissement.

A cette date, les travaux sont réalisés conformément aux règles de l'art, sous la responsabilité du propriétaire.

Nous précisons que ce contrôle n'atteste en rien du bon état général des conduites, mais uniquement du cheminement des eaux usées et pluviales.

La présente attestation ne sera pas opposable à la commune et à VEOLIA EAU si des infractions venaient à être décelées ultérieurement à l'occasion des contrôles effectués par le service public d'assainissement. Le propriétaire s'exposerait alors à la mise en action des voies de droit prévues par la réglementation.

Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux
Le Service Assainissement

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
Territoire Pyrénées Gascogne
Service Local Assainissement
ZAC du Parc des Pyrénées
Rue du Neouvielle - 65420 IBOS
Tél. : 05 62 56 36 14 - Fax : 05 62 56 36 01

Copie: Mairie de Bagnères-de-Bigorre

Informations Générales

| | |
|--|---|
| <p style="text-align: center;"><u>Immeuble concerné</u></p> <p>Propriétaire: M Goldsbroug <u>Adresse:</u> 17 , Rue des Thermes 65 200 - BAGNERES DE BIGORRE</p> | <p style="text-align: center;"><u>Facturation</u></p> <p><u>Nom Facturation:</u> Maitre Claverie (Vente Goldsbrough) <u>Adresse de Facturation:</u> 5, Allée Tournefort, 65200 Bagneres <u>Mail d'envoi:</u> jerome@abafim.com et magenta.uk.nz@gmail.com</p> |
| Contrôle réalisé le 28/05/2020 par <u>M.PINTOS</u> pour <u>Autre</u> (Contrôle par Colorant) | |

Réseau et Branchement

| | |
|---|--|
| <p><u>Type de réseau:</u> Unitaire <u>Nature de l'effluent privé:</u> Domestique <u>Boîte de branchement existante:</u> Oui</p> | <p><u>Réseau(x) présent(s):</u> Unitaire <u>En propriété:</u> Non <u>Conforme:</u> Oui</p> |
|---|--|

Eaux Pluviales

| | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| <u>Nombre de Gouttières</u> | | | |
| <u>Habitation:</u> 1 | <u>Garage:</u> Aucune | <u>Autres:</u> Aucune | |
| <u>Siphon de sol:</u> Non | <u>Grille au sol:</u> Non | <u>Piscine:</u> Non | <u>Système de relevage:</u> Non |
| <u>Destinations des EP (plusieurs points de rejets possibles):</u> Réseau Unitaire | | | |
| <u>Conformité des EP:</u> Conforme, Ras | | | |

Eaux Usées

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>WC:</u> | n°1: Oui,EU | n°2: Non | n°3: Non | Autres: Non |
| <u>Salle de Bain:</u> | n°1: Oui,EU | n°2: Non | n°3: Non | Autres: Non |
| <u>Cuisine:</u> | n°1: Oui,EU | n°2: Non | Autres: Non | |
| <u>Lave Vaisselle:</u> | n°1: Non | n°2: Non | Autres: Non | |
| <u>Lave Linge:</u> | n°1: Oui,EU | n°2: Non | Autres: Non | |
| <u>Lavoir:</u> | n°1: Non | n°2: Non | Autres: Non | |
| <u>Lavabo:</u> | n°1: Non | n°2: Non | Autres: Non | |
| <u>Robinet Ext:</u> | n°1: Non | Autres: Non | | |
| <u>Fosse Septique:</u> | Non | | | |
| <u>Système de relevage:</u> | Non | | | |
| <u>Conformité des EU:</u> Conforme, Ras | | | | |


Signature : Abafim immo (M.Cruzilles)

NB: Cette visite n'a pas pour objet de contrôler la conformité aux règles de construction, au permis de construire ou aux droits de passage. Les anciens réseaux intérieurs sont réputés condamnés. Veolia eau ne pourra pas être tenu responsable de l'existence d'une non-conformité liée à un appareil qui n'a pas été présenté au contrôle lors de la visite dont le présent document est le compte rendu. Ce document reprend la liste exhaustive des points présentés et contrôlés.





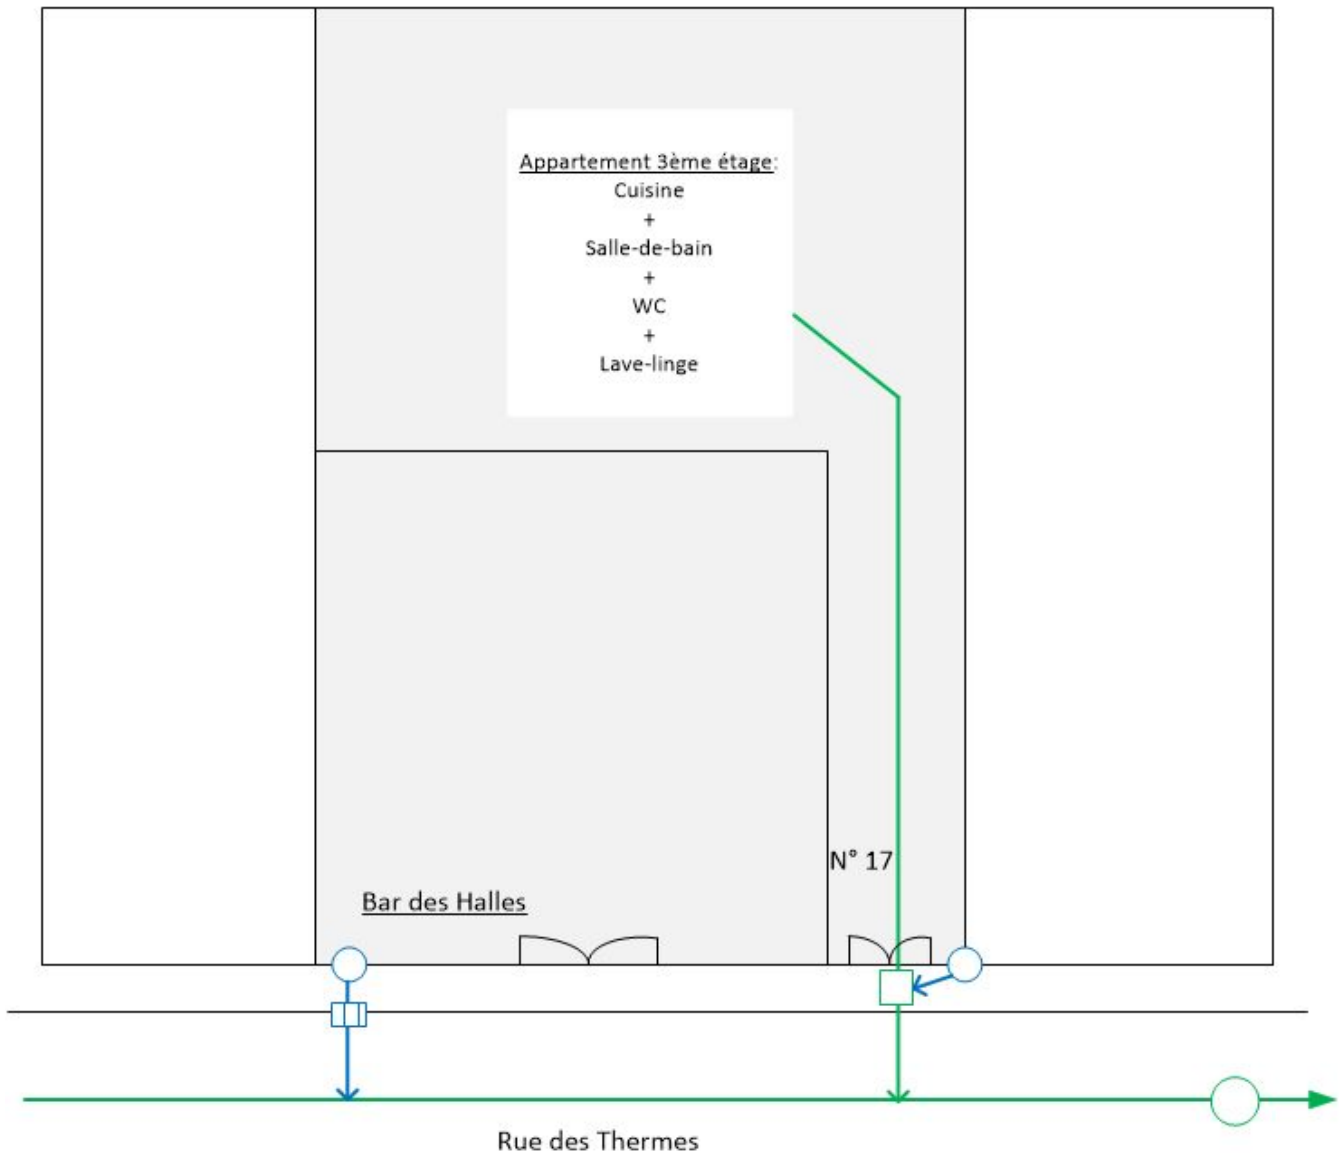

Schéma de principe

Contrôle de conformité: 17, Rue des Thermes - Bagnères-de-Bigorre

Date du contrôle: 28/05/2020



LEGENDE

| | | | |
|---|----------------------------|---|------------------|
|  | Regard sur réseau unitaire |  | Regard intérieur |
|  | Boîte de branchement |  | Gouttière |
|  | Réseau unitaire |  | Eaux pluviales |