

Audrey GUERIF
RE – Réseau assainissement
Agence Pyrénées-Gascogne

M. Adrien MAYSTRE
12, Impasse Lamartine
65 800 AUREILHAN

Vu la loi 2006-1772 du 30 décembre 2006
Vu l'article L.1331-4 du Code de la santé publique
Vu le règlement sanitaire départemental
Vu le règlement d'assainissement
Vu l'article 22 du contrat d'affermage

Délivré le 20 juin 2019,

A **M. MAYSTRE**, propriétaire du bien situé au:
91, Avenue Jean Jaurès – 65800 AUREILHAN

La conformité de raccordement des installations privées de collecte des eaux usées au réseau public d'assainissement ayant été vérifiée le 14/06/2019.

Le Service d'assainissement du Syndicat Adour Alaric représenté par VEOLIA EAU est d'avis d'agréer leur raccordement au réseau public d'assainissement.

A cette date, les travaux sont réalisés conformément aux règles de l'art, sous la responsabilité du propriétaire.

Nous précisons que ce contrôle n'atteste en rien du bon état général des conduites, mais uniquement du cheminement des eaux usées et pluviales.

La présente attestation ne sera pas opposable au Syndicat Adour Alaric et à VEOLIA EAU si des infractions venaient à être décelées ultérieurement à l'occasion des contrôles effectués par le service public d'assainissement. Le propriétaire s'exposerait alors à la mise en action des voies de droit prévues par la réglementation.

Veolia Eau- Compagnie générale des Eaux
Le Service Assainissement

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

Territoire Pyrénées Gascogne
Service Local Assainissement
ZAC du Parc des Pyrénées

Rue du Néouvielle - 65420 IBOS
Tél. : 05 62 56 36 14 - Fax : 05 62 56 36 01

Copie : SIA Adour Alaric



DES REJETS ASSAINISSEMENT

Adresse du branchement

Centre Toulouse-Pyrénées
 Agence Pyrénées Gascogne
 ZAC du Parc des Pyrénées
 65420 IBOS
 TEL : 05 62 56 36 11 - FAX : 05 62 56 36 01

Adresse de Facturation

Nom de l'usager *Fournil des riveux*

Nom: *MAYSTRE Adrien*

Adresse *51 Avenue Jean Saur*

Adresse : *12, Imp. Lamarchine
Aureilhan*

65800 AUREILHAN

Mail : *lynda.maystre@sfr.fr*

Nombre de résidents

RACCORDEMENT

Type de réseau	Unitaire	<input type="checkbox"/>	Séparatif	<input checked="" type="checkbox"/>	Réseau E.U.	<input checked="" type="checkbox"/>	Réseau E.P.	<input type="checkbox"/>
Nature de l'effluent	Domestique	<input checked="" type="checkbox"/>	Artisanal	<input type="checkbox"/>	Industriel	<input type="checkbox"/>	en propriété	oui <input type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/>
Regard E.U. existant	oui	<input checked="" type="checkbox"/>	non	<input type="checkbox"/>				
Regard E.U. conforme	oui	<input checked="" type="checkbox"/>	non	<input type="checkbox"/>				
Présence d'un puits (ou forage ou moto pompe)			oui	<input type="checkbox"/>	non	<input checked="" type="checkbox"/>		
Si oui, utilisation dans l'habitation			oui	<input type="checkbox"/>	non	<input checked="" type="checkbox"/>		

EVACUATION EAUX PLUVIALES

<u>Gouttières façade avant :</u>									
Avant droite	<input checked="" type="checkbox"/>		Raccordées au réseau	E.P.	<input checked="" type="checkbox"/>	E.U.	<input type="checkbox"/>	Autre :
Avant gauche	<input checked="" type="checkbox"/>		Raccordées au réseau	E.P.	<input checked="" type="checkbox"/>	E.U.	<input type="checkbox"/>	Autre :
Centrale	<input checked="" type="checkbox"/>		Raccordées au réseau	E.P.	<input checked="" type="checkbox"/>	E.U.	<input type="checkbox"/>	Autre :
<u>Gouttières façade arrière :</u>									
Arrière droite	<input checked="" type="checkbox"/>		Raccordées au réseau	E.P.	<input checked="" type="checkbox"/>	E.U.	<input type="checkbox"/>	Autre :
Arrière gauche	<input checked="" type="checkbox"/>		Raccordées au réseau	E.P.	<input checked="" type="checkbox"/>	E.U.	<input type="checkbox"/>	Autre :
Centrale	<input type="checkbox"/>		Raccordées au réseau	E.P.	<input type="checkbox"/>	E.U.	<input type="checkbox"/>	Autre :
Descente garage	oui <input checked="" type="checkbox"/>	non <input type="checkbox"/>	Raccordée au réseau	E.P.	<input type="checkbox"/>	E.U.	<input type="checkbox"/>	Autre :
Siphon de sol / Grille	oui <input type="checkbox"/>	non <input checked="" type="checkbox"/>	Raccordé au réseau	E.P.	<input type="checkbox"/>	E.U.	<input type="checkbox"/>	Autre :
Système de relevage	oui <input type="checkbox"/>	non <input checked="" type="checkbox"/>	Raccordé au réseau	E.P.	<input type="checkbox"/>	E.U.	<input type="checkbox"/>	Autre :
Piscine	oui <input type="checkbox"/>	non <input checked="" type="checkbox"/>	Raccordée au réseau	E.P.	<input type="checkbox"/>	E.U.	<input type="checkbox"/>	Autre :
Autre :	oui <input type="checkbox"/>	non <input checked="" type="checkbox"/>	Raccordé au réseau	E.P.	<input type="checkbox"/>	E.U.	<input type="checkbox"/>	Autre :
Autre :	oui <input type="checkbox"/>	non <input checked="" type="checkbox"/>	Raccordé au réseau	E.P.	<input type="checkbox"/>	E.U.	<input type="checkbox"/>	Autre :

Observations :

EVACUATION EAUX USEES

W.C. n°1			Raccordés au réseau	E.P.	<input type="checkbox"/>	E.U.	<input checked="" type="checkbox"/>	Autre :
W.C. n°2	oui <input type="checkbox"/>	non <input checked="" type="checkbox"/>	Raccordés au réseau	E.P.	<input type="checkbox"/>	E.U.	<input type="checkbox"/>	Autre :
Salle de bain n°1			Raccordée au réseau	E.P.	<input type="checkbox"/>	E.U.	<input checked="" type="checkbox"/>	Autre :
Salle de bain n°2	oui <input type="checkbox"/>	non <input checked="" type="checkbox"/>	Raccordée au réseau	E.P.	<input type="checkbox"/>	E.U.	<input type="checkbox"/>	Autre :
Evier Cuisine			Raccordé au réseau	E.P.	<input type="checkbox"/>	E.U.	<input checked="" type="checkbox"/>	Autre :
Lave-linge			Raccordé au réseau	E.P.	<input type="checkbox"/>	E.U.	<input type="checkbox"/>	Autre :
Lave vaisselle			Raccordé au réseau	E.P.	<input type="checkbox"/>	E.U.	<input type="checkbox"/>	Autre :
Autre : <i>exon 2 labo</i>	oui <input checked="" type="checkbox"/>	non <input type="checkbox"/>	Raccordé au réseau	E.P.	<input type="checkbox"/>	E.U.	<input checked="" type="checkbox"/>	Autre :
Autre :	oui <input type="checkbox"/>	non <input type="checkbox"/>	Raccordé au réseau	E.P.	<input type="checkbox"/>	E.U.	<input type="checkbox"/>	Autre :
Système de relevage	oui <input type="checkbox"/>	non <input type="checkbox"/>	Raccordé au réseau	E.P.	<input type="checkbox"/>	E.U.	<input type="checkbox"/>	Autre :
Existence d'une fosse	oui <input type="checkbox"/>	non <input type="checkbox"/>	Raccordé au réseau	E.P.	<input type="checkbox"/>	E.U.	<input type="checkbox"/>	Autre :

Observations :

Méthode de contrôle : Fumigène Colorant
 Contrôle réalisé dans le cadre : Travaux Vente Autre

Date du contrôle : *16/11/19*

Nom du signataire : *Maystre*

Signature de l'Agent VEOLIA :


NB: Cette visite n'a pas pour objet de contrôler la conformité aux règles de construction, au permis de construire ou aux droits de passage. Les anciens réseaux intérieurs sont réputés condamnés. Veolia eau ne pourra pas être tenu responsable de l'existence d'une non-conformité liée à un appareil qui n'a pas été présenté au contrôle lors de la visite dont le présent document est le compte rendu. Ce document reprend la liste exhaustive des points présentés et contrôlés.

Schéma de principe

Contrôle de conformité: 91, Avenue Jean Jaurès - Aureilhan

N° d'intervention: 65 800 599

Date du contrôle: 14/06/2019

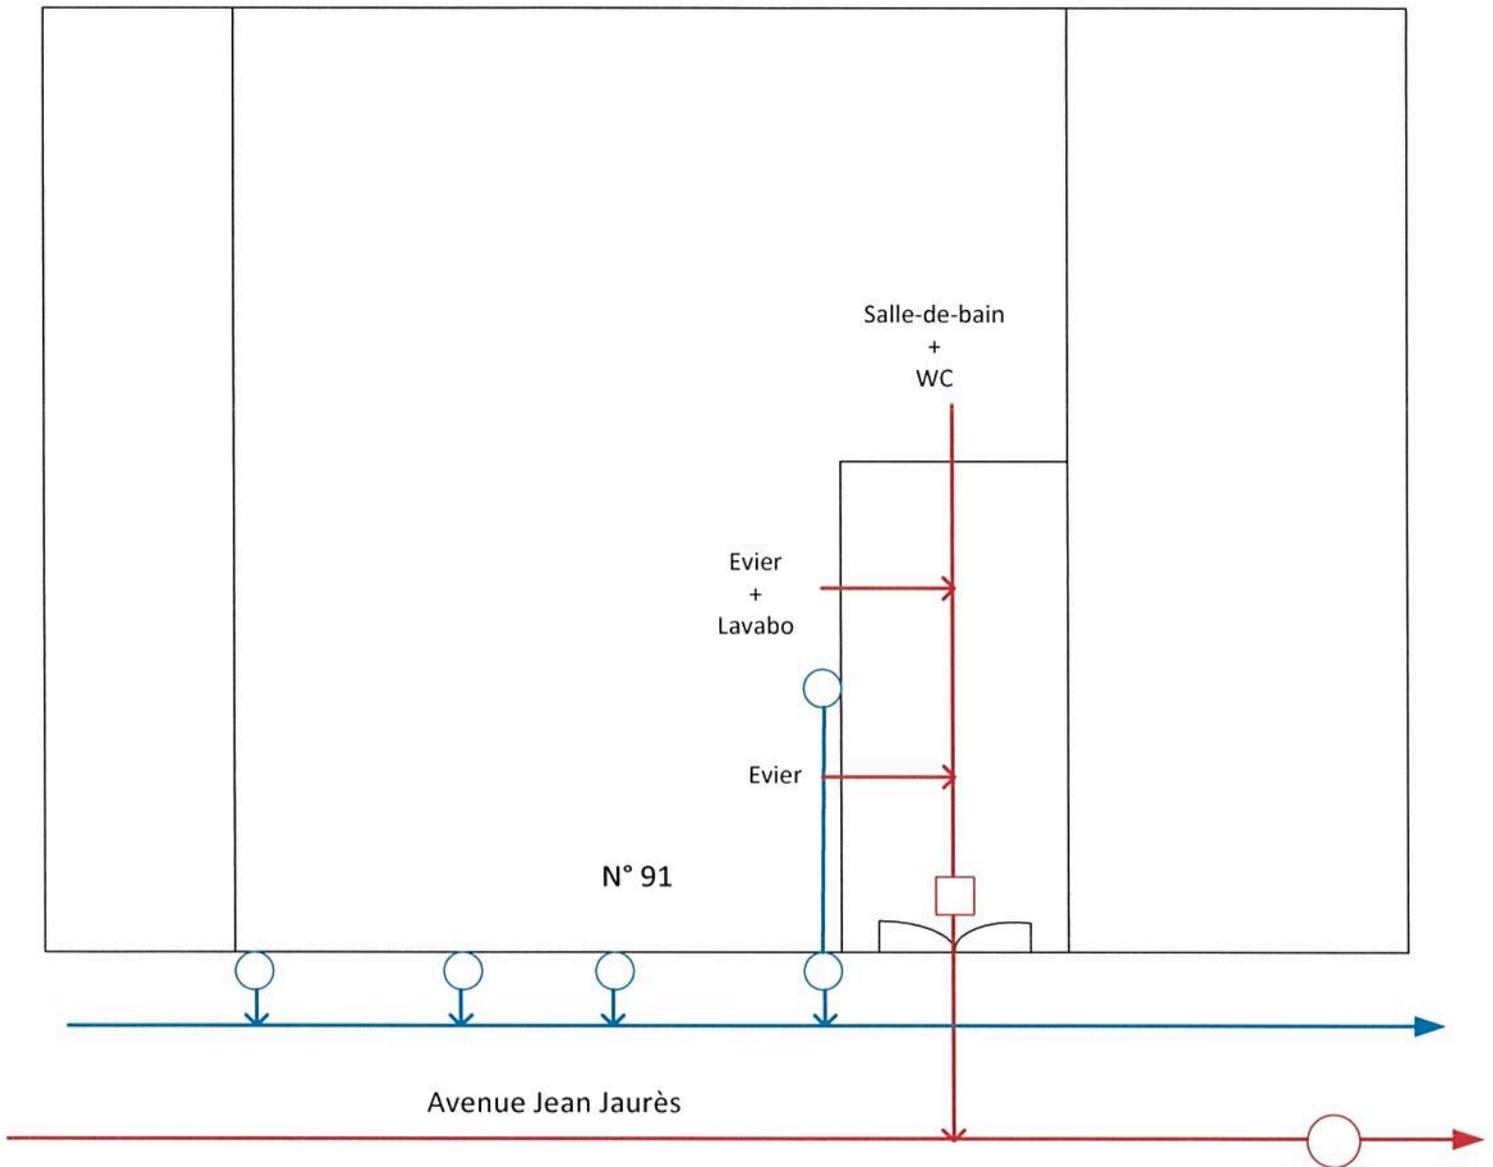

LEGENDE

	Regard sur réseau d'eaux usées		Regard intérieur
	Boîte de branchement		Gouttière
	Réseau d'eaux usées		Eaux pluviales