



Audrey MARQUI

Agence Pyrénées-Gascogne

EAU

Tél. : 05 62 56 36 14

audrey.marqui@veolia.com

M. MAWEL JURADO

2, Rue du Marcadau

65 320 BORDERES-SUR-L'ECHEZ

Objet: Raccordement des eaux usées non conforme

Monsieur

Suite à une enquête réalisée le 20/11/2019 sur la conformité du branchement assainissement du bien situé au **2, Rue du Marcadau à Bordères-sur-l'Échez**, nous avons constaté:

- d'une part que le bien possède un raccordement au réseau public d'assainissement,
- d'autre part qu'une partie des eaux usées est raccordée sur un bac à graisse,
- enfin, que le regard récupérant les eaux usées de la salle-de-bain, n'est pas étanche et de ce fait laisse les eaux usées s'écouler directement au sol.

Nous vous rappelons que le code de la santé publique en son article L.35-2 stipule :

- Dès l'établissement du réseau public d'assainissement, que les fosses et autres installations (bac à graisses) de même nature seront mise hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais des propriétaires. Les dispositifs de traitement et d'accumulation ainsi que les fosses septiques, mis hors service ou rendus inutiles pour quelque cause que ce soit, sont vidangés et curés. Ils sont soit comblés, soit désinfectés s'ils sont destinés à une autre utilisation.

VEOLIA – CGE -

Agence Pyrénées-Gascogne

ZAC du Parc des Pyrénées

Rue Néouvielle

65420 - IBOS

Tél. : 05.62.56.36.11 – Fax : 05.62.56.36.01

VEOLIA - Compagnie Générale des Eaux

Centre Régional Toulouse-Pyrénées

ZAC la Plaine

22, avenue Marcel Dassault – B.P. 25873

31506 Toulouse Cedex 5

www.veolia.com

Ibos, le vendredi 22 novembre 2019

De ce fait, la totalité de vos eaux usées doivent être raccordée au réseau public d'assainissement, et le bac à graisses doit être supprimé.

Passé un délai de 3 mois à compter de ce jour, nous serions contraints d'appliquer l'ensemble des dispositions réglementaires du service assainissement.

Toutefois, ne manquez pas de nous informer d'éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer dans cette régularisation.

Nous sommes persuadés que vous comprendrez l'importance qui s'attache à la mise en conformité de vos installations pour le bon fonctionnement des ouvrages publics.

Veuillez agréer, Monsieur l'expression de notre meilleure considération.

Veolia Eau- Compagnie générale des Eaux

Le Service Assainissement

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

Territoire Pyrénées Gascogne

Service Local Assainissement

ZAC du Parc des Pyrénées

Rue du Neouvielle - 65420 IBOS

Tél. : 05 62 56 36 14 - Fax : 05 62 56 36 01

VEOLIA - CGE -

Agence Pyrénées-Gascogne

ZAC du Parc des Pyrénées

Rue Néouvielle

65420 - IBOS

Tél. : 05.62.56.36.11 – Fax : 05.62.56.36.01

VEOLIA - Compagnie Générale des Eaux

Centre Régional Toulouse-Pyrénées

ZAC la Plaine

22, avenue Marcel Dassault – B.P. 25873

31506 Toulouse Cedex 5

www.veolia.com

RAPPORT DE VISITE DU CONTROLE DE CONFORMITE



DES REJETS ASSAINISSEMENT

Centre Toulouse-Pyrénées
 Agence Pyrénées Gascogne
 ZAC du Parc des Pyrénées
 65420 IBOS
 TEL : 05 62 56 36 11 - FAX : 05 62 56 36 01

Adresse de Facturation
 Nom: *YVES SURANDE*
 Adresse: *2 rue Marcadieu*
65320 BORIERES
 Nom de l'usager: *YVES SURANDE*
 Adresse: *2 rue Marcadieu*
65320 BORIERES
 Nombre de résidents: *.....*
 Mail: *junadotino@gmail.com*
 Adresse: *06 17 05 14 37*

RACCORDEMENT

Type de réseau	Unitaire <input type="checkbox"/>	Séparatif <input checked="" type="checkbox"/>	Réseau E.U. <input checked="" type="checkbox"/>	Réseau E.P. <input type="checkbox"/>
Nature de l'effluent	Domestique <input checked="" type="checkbox"/>	Artisanal <input type="checkbox"/>	Industriel <input type="checkbox"/>	
Regard E.U. existant	oui <input checked="" type="checkbox"/>	non <input type="checkbox"/>	en propriété	oui <input checked="" type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>
Regard E.U. conforme	oui <input checked="" type="checkbox"/>	non <input type="checkbox"/>		
Présence d'un puits (ou forage ou moto pompe)		oui <input type="checkbox"/>	non <input checked="" type="checkbox"/>	
Si oui, utilisation dans l'habitation		oui <input type="checkbox"/>	non <input checked="" type="checkbox"/>	

EVACUATION EAUX PLUVIALES

Gouttières façade avant :							
Avant droite	<input type="checkbox"/>	Raccordées au réseau	E.P.	<input type="checkbox"/>	E.U.	<input type="checkbox"/>	Autre: <i>.....</i>
Avant gauche	<input checked="" type="checkbox"/>	Raccordées au réseau	E.P.	<input type="checkbox"/>	E.U.	<input type="checkbox"/>	Autre: <i>Puisard</i>
Centrale	<input type="checkbox"/>	Raccordées au réseau	E.P.	<input type="checkbox"/>	E.U.	<input type="checkbox"/>	Autre: <i>.....</i>
Gouttières façade arrière :							
Arrière droite	<input type="checkbox"/>	Raccordées au réseau	E.P.	<input type="checkbox"/>	E.U.	<input type="checkbox"/>	Autre: <i>.....</i>
Arrière gauche	<input checked="" type="checkbox"/>	Raccordées au réseau	E.P.	<input type="checkbox"/>	E.U.	<input type="checkbox"/>	Autre: <i>Puisard</i>
Centrale	<input type="checkbox"/>	Raccordées au réseau	E.P.	<input type="checkbox"/>	E.U.	<input type="checkbox"/>	Autre: <i>.....</i>
Descente garage	oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>	Raccordée au réseau	E.P.	<input type="checkbox"/>	E.U.	<input type="checkbox"/>	Autre: <i>.....</i>
Siphon de sol / Grille	oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>	Raccordé au réseau	E.P.	<input type="checkbox"/>	E.U.	<input type="checkbox"/>	Autre: <i>.....</i>
Système de relevage	oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>	Raccordé au réseau	E.P.	<input type="checkbox"/>	E.U.	<input type="checkbox"/>	Autre: <i>.....</i>
Piscine	oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>	Raccordée au réseau	E.P.	<input type="checkbox"/>	E.U.	<input type="checkbox"/>	Autre: <i>.....</i>
Autre: <i>Veranda</i>	oui <input checked="" type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>	Raccordé au réseau	E.P.	<input type="checkbox"/>	E.U.	<input type="checkbox"/>	Autre: <i>Sol</i>
Autre: <i>.....</i>	oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>	Raccordé au réseau	E.P.	<input type="checkbox"/>	E.U.	<input type="checkbox"/>	Autre: <i>.....</i>

Observations :

EVACUATION EAUX USEES

W.C. n°1		Raccordés au réseau	E.P.	<input type="checkbox"/>	E.U.	<input checked="" type="checkbox"/>	Autre: <i>.....</i>
W.C. n°2	oui <input type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/>	Raccordés au réseau	E.P.	<input type="checkbox"/>	E.U.	<input type="checkbox"/>	Autre: <i>.....</i>
Salle de bain n°1		Raccordée au réseau	E.P.	<input type="checkbox"/>	E.U.	<input checked="" type="checkbox"/>	Autre: <i>.....</i>
Salle de bain n°2	oui <input type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/>	Raccordée au réseau	E.P.	<input type="checkbox"/>	E.U.	<input type="checkbox"/>	Autre: <i>.....</i>
Evier Cuisine		Raccordé au réseau	E.P.	<input type="checkbox"/>	E.U.	<input checked="" type="checkbox"/>	Autre: <i>.....</i>
Lave-linge		Raccordé au réseau	E.P.	<input type="checkbox"/>	E.U.	<input checked="" type="checkbox"/>	Autre: <i>.....</i>
Lave vaisselle		Raccordé au réseau	E.P.	<input type="checkbox"/>	E.U.	<input type="checkbox"/>	Autre: <i>.....</i>
Autre: <i>.....</i>	oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>	Raccordé au réseau	E.P.	<input type="checkbox"/>	E.U.	<input type="checkbox"/>	Autre: <i>.....</i>
Autre: <i>.....</i>	oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>	Raccordé au réseau	E.P.	<input type="checkbox"/>	E.U.	<input type="checkbox"/>	Autre: <i>.....</i>
Système de relevage	oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>	Raccordé au réseau	E.P.	<input type="checkbox"/>	E.U.	<input type="checkbox"/>	Autre: <i>.....</i>
Existence d'une fosse	oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>	Raccordé au réseau	E.P.	<input type="checkbox"/>	E.U.	<input type="checkbox"/>	Autre: <i>.....</i>

Observations :

Remplacer et étancher regard de la salle de bain. Supprimer le bus en grise et celui de cuisine et la salle de bain à la boîte

Méthode de contrôle : Fumigène Colorant Autre
 Contrôle réalisé dans le cadre : Travaux Vente Autre

Date du contrôle : *20/01/19*
 Nom du signataire :


Signature de l'Agent VEOLIA :

NB: Cette visite n'a pas pour objet de contrôler la conformité aux règles de construction, au permis de construire ou aux droits de passage. Les anciens réseaux intérieurs sont réputés condamnés. Veolia eau ne pourra pas être tenu responsable de l'existence d'une non-conformité liée à un appareil qui n'a pas été présenté au contrôle lors de la visite dont le présent document est le compte rendu. Ce document reprend la liste exhaustive des points présentés et contrôlés.

Schéma de principe

Contrôle de conformité: 2, Rue Marcadau - Bordères-sur-l'Echez

Date du contrôle: 20/11/2019

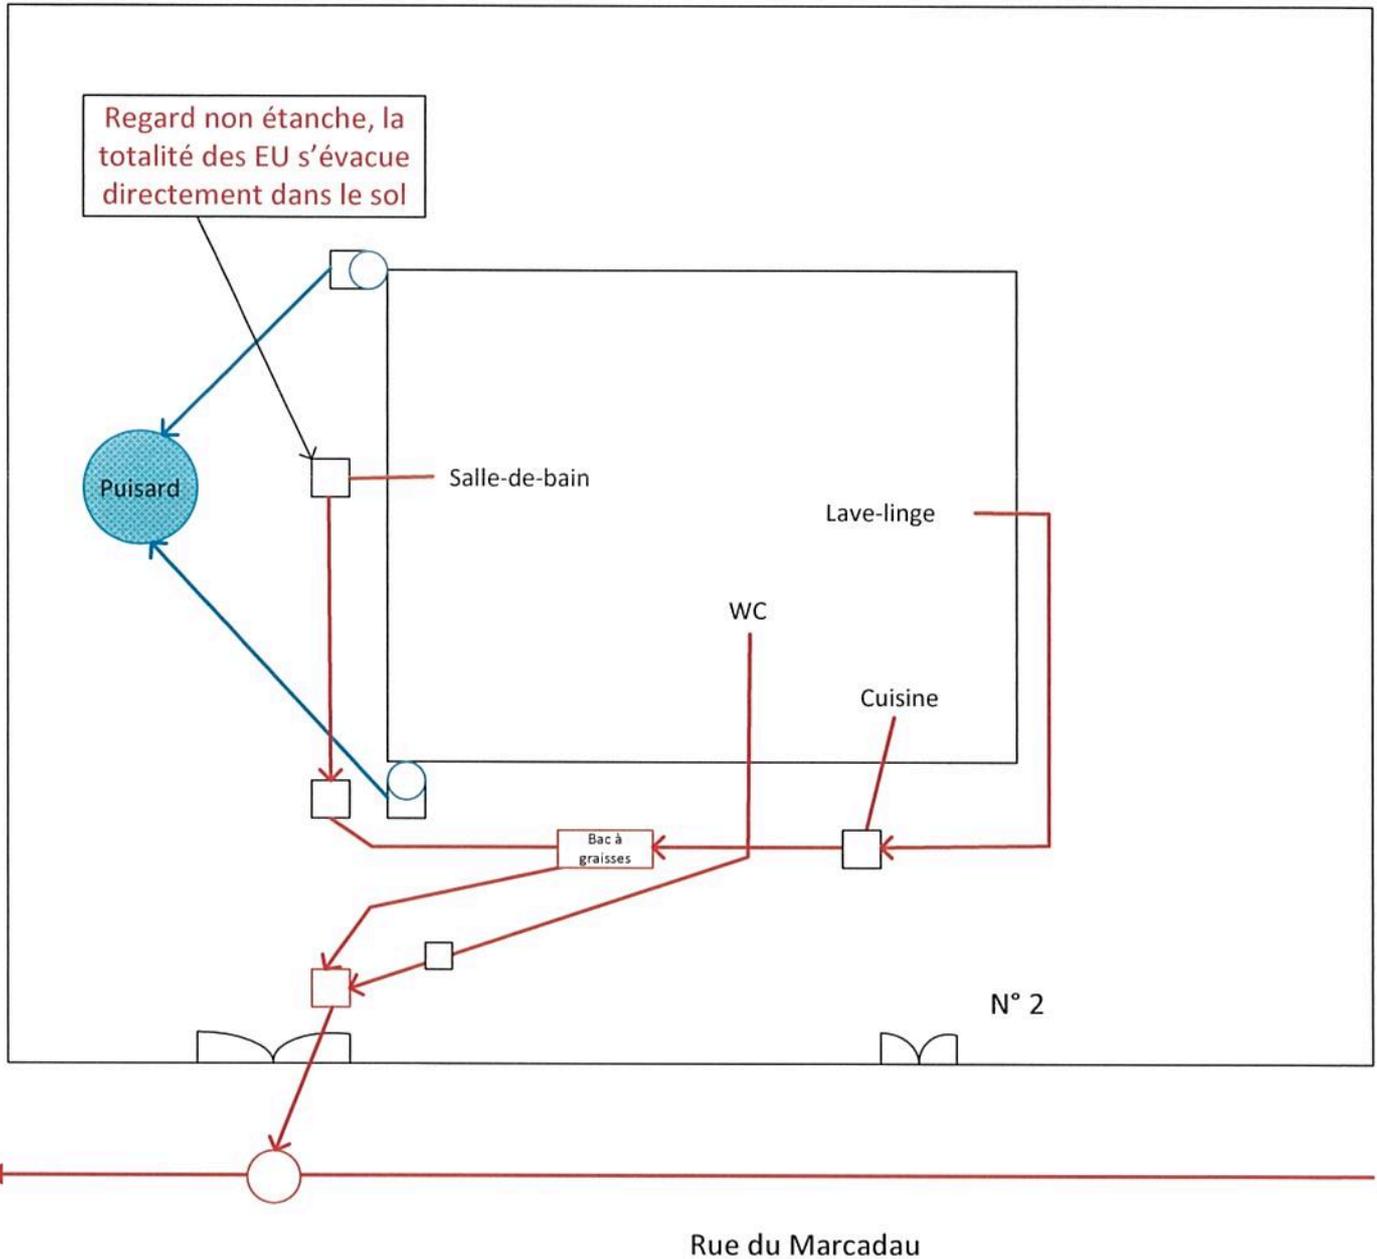

LEGENDE

○	Regard sur réseau d'eaux usées	□	Regard intérieur
□	Boîte de branchement	○	Gouttière
—	Réseau d'eaux usées	—	Eaux pluviales