

A Toulouse, le 01/10/2019

Affaire suivie par William ROSS  
Tél : 05 62 00 72 88  
Email : anc@reseau31.fr  
Identifiant du dossier : REF002930

DUCLO DIDIER  
444 Chemin Suberbaile  
31110 CIER-DE-LUCHON

Objet : Rapport de contrôle de fonctionnement et d'entretien de votre dispositif d'Assainissement Non Collectif.

Monsieur,

Suite au contrôle de votre dispositif d'Assainissement Non Collectif, le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) a établi un avis sur le fonctionnement et l'entretien de votre installation :

INSTALLATION NE PRESENTANT PAS DE DEFAUT CONSTATE.

Pour accompagner la suite de vos démarches, vous trouverez ci-joint :

- le rapport technique de votre installation, à conserver.

Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes respectueuses salutations.



**Fabien DREHER**  
Pour le Président du SMEA 31  
et par délégation,  
Le responsable du Pôle  
Contrôle de l'Assainissement



**VERIFICATION DU BON FONCTIONNEMENT ET DE L'ENTRETIEN  
D'UNE INSTALLATION D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  
RAPPORT DE VISITE A CONSERVER**

**> Propriétaire**

Coordonnées :

**DUCLO DIDIER**

**444 Chemin Suberbaile**

**31110 CIER-DE-LUCHON**

**> Renseignements généraux**

Identifiant du dossier : **REF002930**

Adresse du dispositif d'assainissement non collectif :

**444 Chemin Suberbaile**

**31110 CIER-DE-LUCHON**

Référence(s) cadastrale(s) : **A1961,A1963**

Surface du terrain : **1407 m<sup>2</sup>**

Nombre d'équivalent-habitant(s) desservi par le dispositif : **4**

Caractéristiques du bâtiment :

- Dénomination :
- Type : **Maison individuelle**
- Nombre de logement(s) : **1**
- Nombre de pièce(s) principale(s) : **4**
- Nombre de chambre(s) : **3**
- Observation(s) :

Usage du bâtiment :

- Type de résidence : **Principale**
- Activité :
- Occupation : **Permanente**
- Observation(s) :


**> Contrôle**


Date du contrôle : **26/09/2019**

Dossier suivi par : **William ROSS**

Contrôle réalisé par : **William ROSS**

Contrôle effectué en présence de : **M. DUCLO**

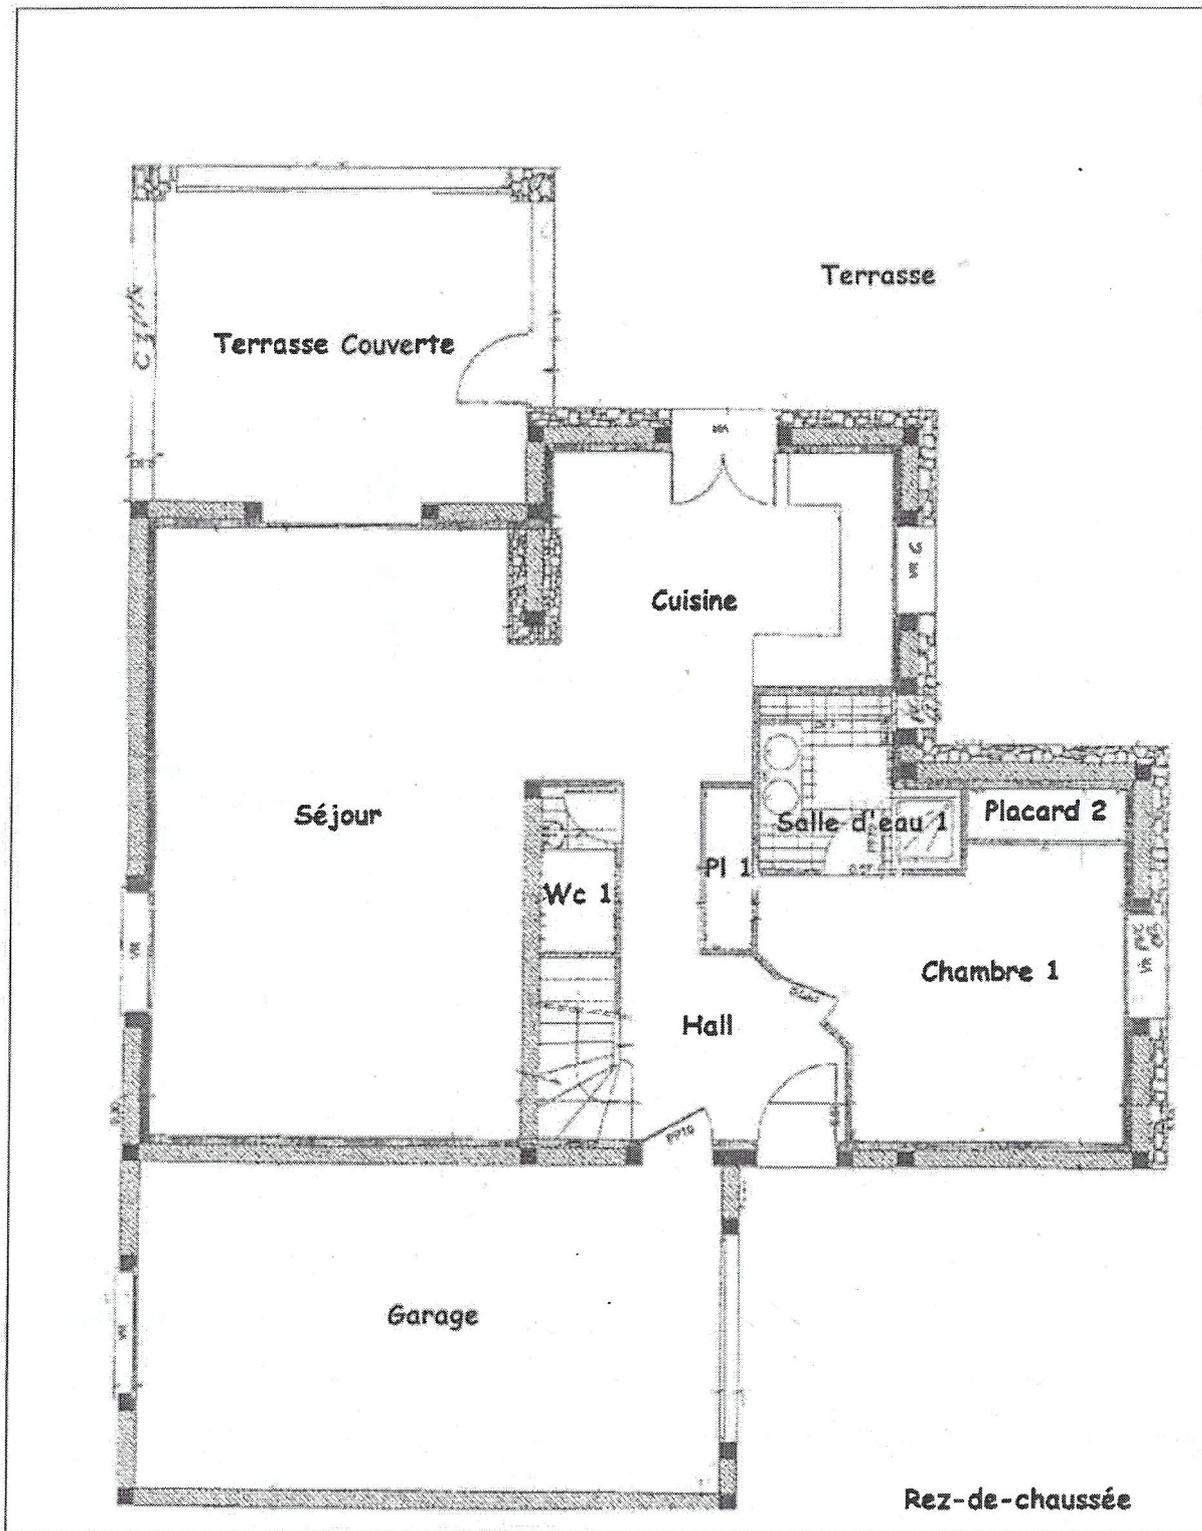

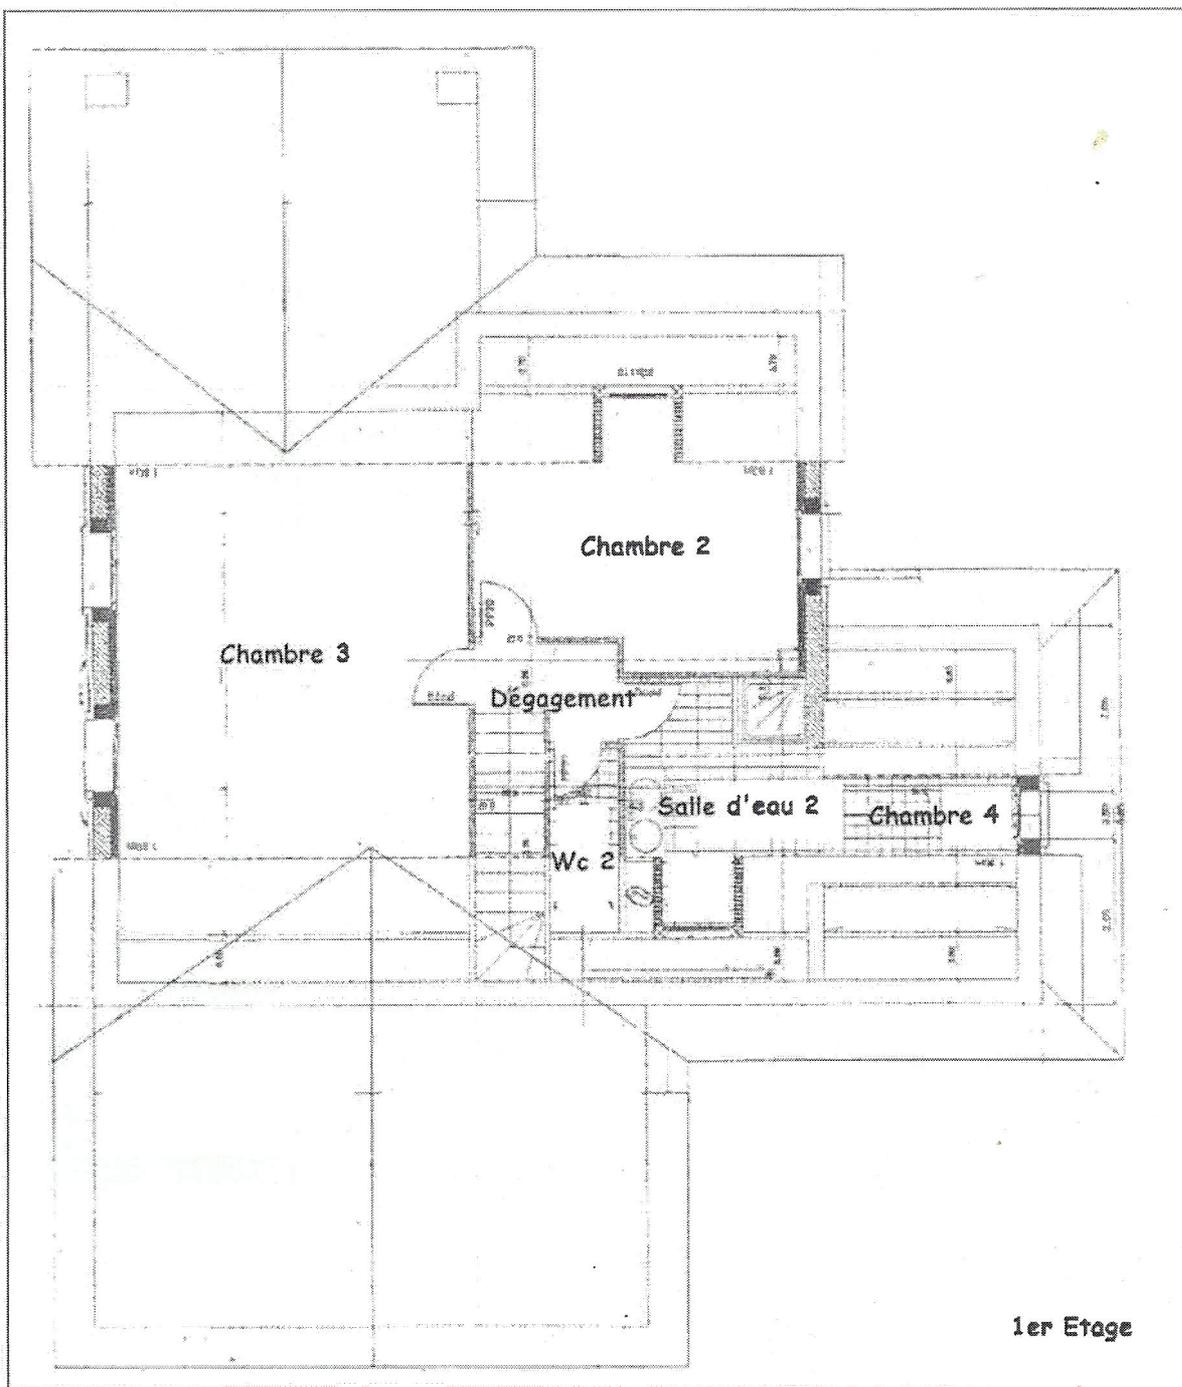

Annexe – Ordre de mission / Assurance / Attestation sur l'honneur

Aucun document n'a été mis en annexe