

Certifié Iso 9001

Vu la loi 2006-1772 du 30 décembre 2006  
Vu l'article L.1331-4 du Code de la santé publique  
Vu le règlement sanitaire départemental  
Vu le règlement d'assainissement

**M. Pierre BENITO**

**10, Rue Manciet**

**65 420 IBOS**

Objet: Raccordement des eaux usées **Non Conforme**

Délivré le 07/12/2021

Madame, Monsieur,

Suite à l'enquête réalisée le **02/12/2021**, sur la conformité du branchement assainissement du :

**6, Parc du Batan , 65 800 - AUREILHAN;**

Nous avons constaté d'une part que la propriété possède bien un raccordement au réseau public d'assainissement, d'autre part que la totalité des eaux pluviales se déverse dans le réseau d'eaux usées public.

L'assainissement de la commune d'Aureilhan étant de type séparatif, les eaux pluviales doivent être déversées dans les points de collecte prévus à cet effet (fossés, ruisseaux, puisards...), et **seules** les eaux usées domestiques peuvent être déversées dans les canalisations d'eaux usées (article 3 du règlement des abonnements d'assainissement).

Par conséquent, la totalité des eaux pluviales doivent être séparées du réseau public d'assainissement.

**Passé un délai de 3 mois à compter de ce jour, nous serions contraints d'appliquer l'ensemble des dispositions réglementaires du service assainissement.**

Toutefois, ne manquez pas de nous informer d'éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer dans cette régularisation.

**Nous sommes persuadés que vous comprendrez l'importance qui s'attache à la mise en conformité de vos installations pour le bon fonctionnement des ouvrages publics.**

Veillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre meilleure considération.

Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux  
Le Service Assainissement

**VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX**  
Territoire Pyrénées Gascogne  
Service Local Assainissement  
ZAC du Parc des Pyrénées  
Rue du Néouvielle - 65420 IBOS

Copie : Communauté d'Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées

**Informations Générales**

<p style="text-align: center;"><b><u>Immeuble concerné</u></b></p> <p><u>Propriétaire:</u> M Pierre BENITO (0670792239) <u>Adresse:</u> <b>6, Parc du Batan 65 800 - AUREILHAN</b></p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Facturation</u></b></p> <p><u>Nom Facturation:</u> M Pierre BENITO <u>Adresse de Facturation:</u> 10 Rue Manciet 65420 IBOS <u>Mail d'envoi:</u> <a href="mailto:mb65000@gmail.com">mb65000@gmail.com</a> <a href="mailto:elodie@abafim.com">elodie@abafim.com</a></p>
<p>Contrôle réalisé le <b>02/12/2021</b> par <u>M.PINTOS</u> pour <u>Vente</u> (Contrôle par Colorant)</p>	

**Réseau et Branchement**

<u>Type de réseau:</u> Séparatif	<u>Réseau(x) présent(s):</u> EU	
<u>Nature de l'effluent privé:</u> Domestique		
<u>Boîte de branchement existante:</u> Non	<u>En propriété:</u> Non	<u>Conforme:</u> Non

**Eaux Pluviales**

<b><u>Nombre de Gouttières</u></b>			
<u>Habitation:</u> 2	<u>Garage:</u> 1	<u>Autres:</u> Aucune	
<u>Siphon de sol:</u> Non	<u>Grille au sol:</u> Non	<u>Piscine:</u> Non	<u>Système de relevage:</u> Non
<u>Destinations des EP (plusieurs points de rejets possibles):</u> Réseau EU			
<u>Présence d'un puit :</u> Non			
<b><u>Conformité des EP:</u> <span style="color: red;">NON CONFORME</span>, Les descentes EP vont au réseau EU</b>			

**Eaux Usées**

<b><u>WC:</u></b>	n°1: Oui,EU	n°2: Oui,EU	n°3: Non	Autres: Non
<b><u>Salle de Bain:</u></b>	n°1: Oui,EU	n°2: Oui,EU	n°3: Non	Autres: Non
<b><u>Cuisine:</u></b>	n°1: Oui,EU	n°2: Oui,EU	Autres: Non	
<b><u>Lave Vaisselle:</u></b>	n°1: Non	n°2: Non	Autres: Non	
<b><u>Lave Linge:</u></b>	n°1: Oui,EU	n°2: Non	Autres: Non	
<b><u>Lavoir:</u></b>	n°1: Oui,EP	n°2: Non	Autres: Non	
<b><u>Lavabo:</u></b>	n°1: Non	n°2: Non	Autres: Non	
<b><u>Robinet Ext:</u></b>	n°1: Non	Autres: Non		
<b><u>Fosse Septique / BAG:</u> Non</b>				
<b><u>Système de relevage:</u> Non</b>				
<b><u>Conformité des EU:</u> <span style="color: red;">CONFORME</span>,</b>				


**Signature : MME Bourgne**

*NB: Cette visite n'a pas pour objet de contrôler la conformité aux règles de construction, au permis de construire ou aux droits de passage. Les anciens réseaux intérieurs sont réputés condamnés. Veolia eau ne pourra pas être tenu responsable de l'existence d'une non-conformité liée à un appareil qui n'a pas été présenté au contrôle lors de la visite dont le présent document est le compte rendu. Ce document reprend la liste exhaustive des points présentés et contrôlés.*





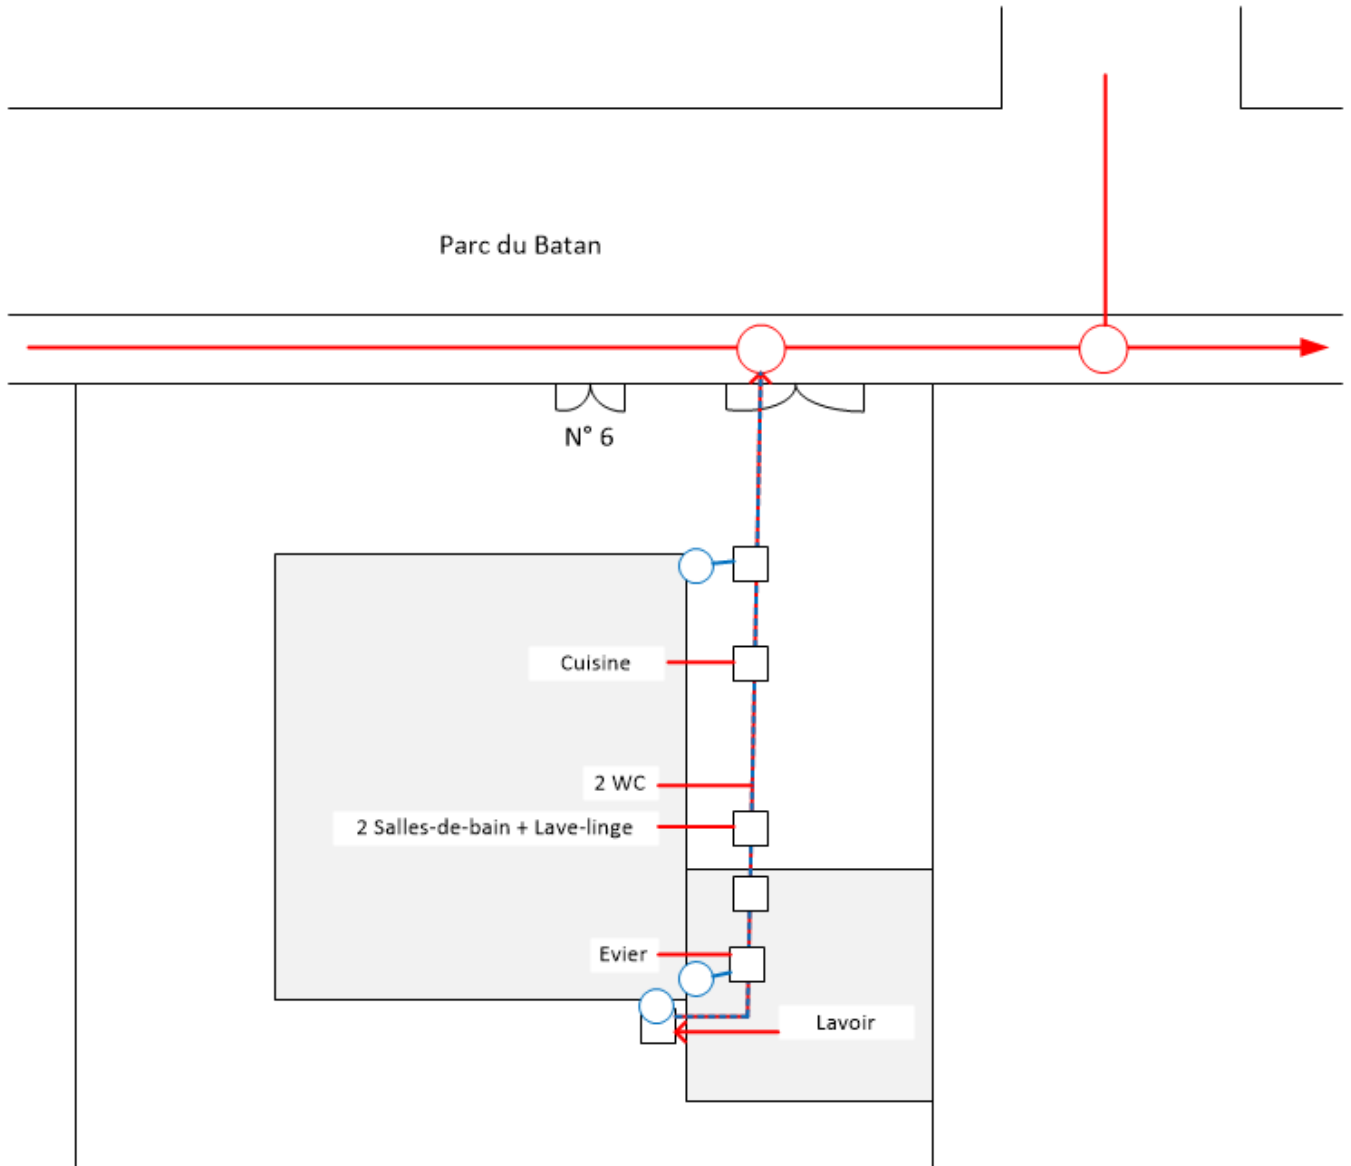

Schéma de principe

**Contrôle de conformité:** 6, Pace du Batan - Aureilhan

**Date du contrôle:** 02/12/2021



LEGENDE

	Regard sur réseau d'eaux usées		Regard intérieur
	Boîte de branchement		Gouttière
	Réseau d'eaux usées		Eaux pluviales