

DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

COLLECTE DES EAUX USEES (EU) :

Eaux pluviales ou eaux de piscine dirigées vers l'installation : oui non non évalué
 Collecte eaux vannes / eaux ménagères séparées : oui en partie non non évalué
 Ensemble des eaux usées collectées : oui non non évalué
 Ecoulement des eaux : correct stagnation bouché non évalué

PRETRAITEMENT : Oui Non Sans information

Bac à graisse : oui non **Volume :** /
 Matériaux : / Accessibilité : /
 Ecoulement : / Dimensionnement : /
 Fréquence d'entretien : / Défaut de structure ou de fermeture : /



Fosse : septique toutes eaux autre **Volume :** 1500 litres
 Nombre : 1 Accessibilité : oui
 Matériaux : béton Ecoulement : correct
 Dimensionnement : insuffisant Défaut de structure ou de fermeture : aucun
 Niveau de boues : 30 cm Date dernière vidange : 2006
 Justificatif de vidange : non Opérateur de vidange : Adour Debouchage Vidange



Préfiltre Decolloïdeur : Aucun Intégré Séparé
 Matériaux filtrants : / Accessibilité : /
 Ecoulement : / Défaut de structure ou de fermeture : /

Ventilation :
 Ventilation : non Extracteur : absent
 Diamètre : / Sortie au-dessus du toit : non
 Nuisance olfactive : non

Dysfonctionnements :

Les eaux ménagères et une partie des eaux vannes ne sont pas prétraitées et traitées ; elles s'évacuent vers le fossé communal busé.
 La fosse septique est sous-dimensionnée par rapport au nombre de pièces principales de l'habitation.

TRAITEMENT : Oui Non Sans information

Type et dimensionnement : Aucun
 Dimensionnement :
Regard de répartition : oui non non évalué
 Accessibilité : / Matériaux : /
 Stagnation d'eau : / Ecoulement : /
 Nombre de drains : / Type : agricole épandrain
Regard de bouclage : oui non non évalué
 Accessibilité : / Matériaux : /
 Stagnation d'eau : /
Regard de collecte : oui non non évalué
 Accessibilité : / Matériaux : /
 Stagnation d'eau : / Ecoulement : /
 Nombre de drains : / Type : agricole épandrain



Dysfonctionnements :

Il n'existe pas de système de traitement des eaux.

REJET

Type : infiltration milieu hydraulique superficiel
 Milieu récepteur : Fossé privé et Fossé communal busé
 Risque de contact avec eaux usées non traitées : oui non
 sur la parcelle et hors parcelle
 Nuisance olfactive : oui non Plainte : oui non
 Autorisation de rejet : oui non Justificatif fourni : oui non
 Ecoulement de l'exutoire : correct stagnation
 Entretien de l'exutoire : oui non




Défaut de sécurité sanitaire : oui non non évalué
Risque pour la sécurité des personnes : oui non non évalué
Risque avéré de pollution de l'environnement : oui non non évalué

Observations :

Le regard qui sert d'exutoire aux eaux usées non prétraitées est engorgé, il y a un risque de contact direct.

Plan de l'installation d'assainissement non collectif

Le plan ci-dessous a été réalisé selon les déclarations et les observations de terrain. Il n'est donné qu'à titre indicatif.

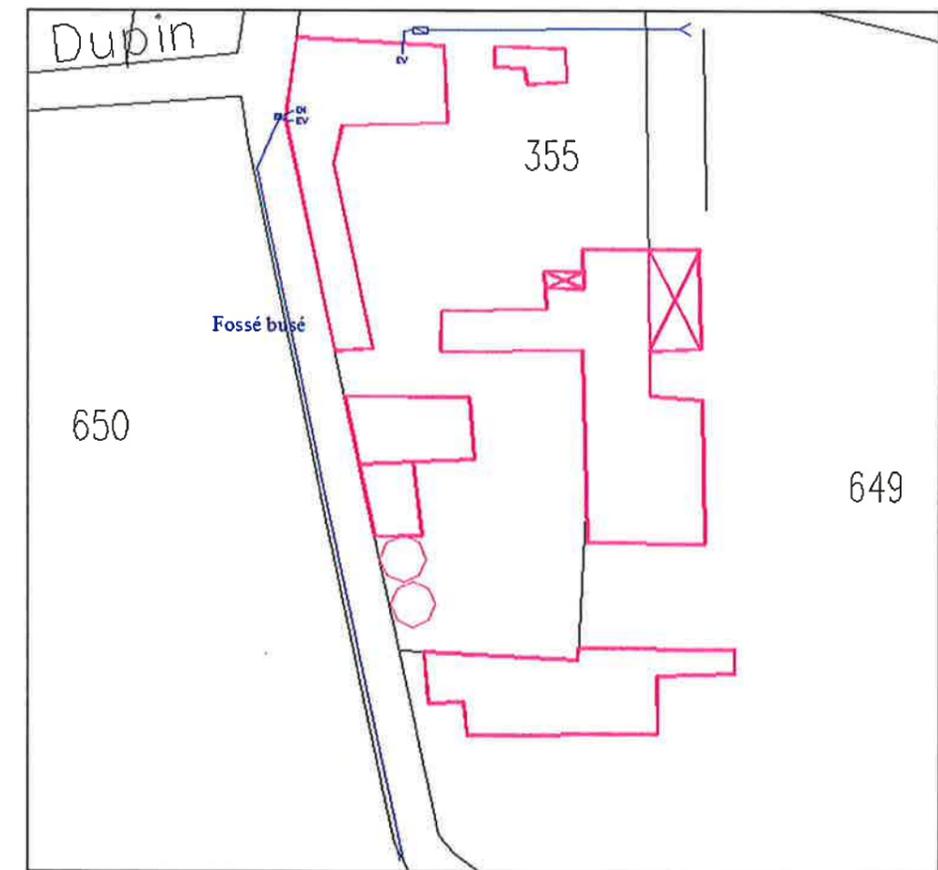

AVIS DU SPANC

EVALUATION et CLASSEMENT de L'INSTALLATION d'ASSAINISSEMENT (selon le tableau de l'annexe II de l'arrêté du 27/04/2012)

PROBLÈMES CONSTATÉS SUR L'INSTALLATION	CLASSEMENT
<input type="checkbox"/> Absence d'installation	Non-respect de l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique <i>Mise en demeure de réaliser une installation conforme</i> <i>Travaux à réaliser dans les meilleurs délais</i>
<input checked="" type="checkbox"/> Défaut de sécurité sanitaire (contact direct, transmission de maladies par vecteurs, nuisances olfactives récurrentes) <input type="checkbox"/> Défaut de structure ou de fermeture des ouvrages constituant l'installation <input type="checkbox"/> Implantation à moins de 35 mètres en amont hydraulique d'un puits privé déclaré et utilisé pour l'alimentation en eau potable d'un bâtiment ne pouvant pas être raccordé au réseau public de distribution	Installation non conforme Danger pour la santé des personnes <i>Travaux obligatoires sous 4 ans</i> <i>Travaux dans un délai de 1 an si vente</i>
<input checked="" type="checkbox"/> Installation incomplète <input type="checkbox"/> Installation significativement sous-dimensionnée <input type="checkbox"/> Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	Installation non conforme <i>Travaux dans un délai de 1 an si vente</i>
<input type="checkbox"/> Installation présentant des défauts d'entretien ou une usure de l'un de ses éléments constitutifs	<i>Liste de recommandations pour améliorer le fonctionnement de l'installation</i>
<input type="checkbox"/> Pas de défaut majeur constaté sur l'installation	

LISTE DES TRAVAUX A PREVOIR DANS UNE DELAI DE : 1 AN (SI VENTE)

☞ Mettre en place une installation d'assainissement non collectif adaptée et conforme à la réglementation en vigueur. Pour cela il faudra : *Mandater un bureau d'études qui réalisera une étude particulière (étude de sol à la parcelle) définissant la filière d'assainissement non collectif la mieux adaptée à la nature du terrain et à la capacité d'accueil du bâtiment.*

Fréquence de contrôle appliquée à l'installation : 8 ans (Ramené à 1 an en cas de vente)

AVANT TOUTE MODIFICATION DE : votre installation d'assainissement non collectif

- ☛ Demander conseil au technicien du SPANC (tél pour RDV : 05 62 35 60 94)
- ☛ Compléter la déclaration d'installation d'un dispositif d'assainissement non collectif (DIDANC) disponible en mairie ou au SPANC du SIAEP du Lizon. La faire parvenir au SPANC, accompagnée d'un plan de masse de la filière, des autorisations et études éventuelles.

Fait pour servir et valoir ce que de droit,
A Trie-sur-Baïse, le 17 juin 2022.



Le Technicien,

Joël CASTERAN

NB : Le contrôle a été réalisé exclusivement sur la base des informations et documents fournis par le propriétaire de l'immeuble (ou de son représentant) lors de la visite. Conformément à l'article L 1311-11-1 du code de la santé publique, le présent certificat est valide pour **une durée de 3 ans**.



**Syndicat Intercommunal
d'Assainissement et d'Eau Potable
du Lizon**

RAPPORT DE VISITE D'UNE INSTALLATION D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DANS LE CADRE D'UNE VENTE

Commune : **PUYDARRIEUX**

Date de la visite : 17/06/2022

Propriétaire :

Nom :	Mr LAFFONT Charles
Adresse :	8 CHEMIN DE PEYDECAZES 65220 PUYDARRIEUX
Téléphone :	06-80-07-98-80
Email :	/



Personne présente le jour du contrôle :

Nom :	Mr LAFFONT Jean-Michel
Qualité :	Fils du Propriétaire
Téléphone :	06-81-67-26-22
Email :	/

Documents remis par la personne présente le jour du contrôle :

- Aucun

Le Terrain

Référence cadastrale :	Parcelles : 335-649-650-368-361	Section : C
Adresse :	8 chemin de PEYDECAZES 65220 PUYDARRIEUX	
Superficie :	130 000 m ²	
Superficie disponible pour l'assainissement :	Suffisante pour tout type de filière	
Pente :	< à 5%	
Alimentation en eau potable :	Service Public SIAEP du Lizon	
Puits :	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non Usage : <input type="checkbox"/> AEP <input type="checkbox"/> jardin <input checked="" type="checkbox"/> pas d'usage	
Exutoire possible :	Fossé communal busé et fossé privé	
Autre :		

L'habitation

Type de résidence : Résidence principale Résidence secondaire Inhabitée
Occupation des locaux : 0 Inhabitée : /
Nb d'usagers permanents : 1 Nombre d'usagers occasionnels : /

Année de réalisation de l'assainissement : 1974	
Nombre de chambres : 6	Nombre de cuisine : 1
Nombre de salle de bains : 2	Nombre de WC : 2
Nombre de Salon : 1	Autre : /
Nombre de pièces principales : 7	Nombre d'Equivalents Habitants (EH) : 7

Travaux depuis la dernière visite

Sur l'installation d'assainissement conformément au dernier rapport de visite : Oui Non Autre
Sur le terrain aux abords de l'installation d'assainissement : Oui Non Type :

Implantation de l'installation d'assainissement :

A plus de 35 m d'un puits : Oui Non Non concerné (pas de puits sur le terrain)